L. dz. 584/AN/12/2020/W

Warszawa, dnia 11.12.2020 r.

P. Jan Getka
15.12.2020

J. Kłopocka
16.12.2020

URZĄD GMINY ZABRODZIE
2020 GRU. 14
8842/2020

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

Pełnomocnik:
Anita Najdyhor
ELFEKO S.A.
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
tel. (022) 670 21 76
tel. kom. 668 183 832
e-mail: anita.najdyhor@elfeko.pl

Wójt Gminy Zabrodzie
Urząd Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie

WNIOSEK

o wydanie opinii oraz uzgodnienia dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)"

Niniejszym wnoszę o zaopiniowanie lokalizacji ww. inwestycji na terenie gminy Zabrodzie, co – w myśl art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 4 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 191 ze zm.) – jest niezbędne dla złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji.

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. Ustawy, proszę o uzgodnienie projektowanej inwestycji w zakresie, w jakim inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości – drogi gminne.

Przedmiotowa inwestycja została wymieniona w załączniku do ww. Ustawy, w wykazie pod nr 3.

Istotne w sprawie informacje dotyczące inwestycji oraz jej lokalizacji przedstawiono w załącznikach.

Nie przedstawienie stanowiska w terminie określonym w art. 4 ust. 3 ww. Ustawy jest równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem/uzgodnieniem niniejszego wniosku – 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

Z poważaniem,

ELFEKO S.A.
Specjalista ds. Inwestycji
Anita Majchrzak

Załączniki:

1. Charakterystyka inwestycji.
2. Lokalizacja inwestycji na podkładzie mapy topograficznej dla zakresu objętego wnioskiem – wersja papierowa.
3. Lokalizacja inwestycji na podkładzie mapy zasadniczej dla zakresu objętego wnioskiem – płyta CD.
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty od jego złożenia.

Załącznik nr 1

Charakterystyka strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów

1. Parametry techniczne linii 400 kV

Relacja	Ostrołęka - Stanisławów
Napięcie znamionowe	400 kV
Długość	102,8 km
Liczba torów	dwa
Przewidywana liczba słupów	ok. 230 sztuk
Maksymalna przewidywana wysokość typowych słupów	80 m
Maksymalna przewidywana wysokość specjalnych słupów	100 m
Minimalna wysokość przewodów od ziemi	10 m
Szerokość pasa technologicznego	70 m (po 35 m w obie strony od osi linii)

2. Trasa linii 400 kV

Województwo	Powiat	Gmina	Długość
mazowieckie	m. Ostrołęka	Ostrołęka	2,4 km
	ostrołęcki	Rzekuń	7,1 km
		Troszyn	5,4 km
		Czerwin	9,0 km
		Goworowo	12,5 km
	ostrowski	Wąsewo	4,3 km
	wyszkowski	Długosiodło	11,1 km
		Brańszczyk	9,8 km
		Wyszków	9,4 km
		Zabrodzie	1,4 km
	wołomiński	Jadów	11,9 km
		Strachówka	9,2 km
	miński	Dobre	0,3 km
		Stanisławów	9,0 km

3. Informacje o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

- Przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, w związku z czym Inwestor uzyska stosowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
- Sposoby oddziaływania na środowisko:
  - emisja pól elektromagnetycznych – w pasie do 35 m od osi linii natężenie pola elektrycznego na poziomie do 10 kV/m, pola magnetycznego do 60 A/m; na pozostałych terenach znajdujących się poza pasem technologicznym odpowiednio do 1 kV/m i do 60 A/m;
  - emisja hałasu – na poziomie nieprzekraczającym 45 dB (40 dB dla: terenów strefy ochronnej „A" uzdrowiska, terenów szpitali i domów opieki społecznej oraz terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży).
- Obszar potencjalnego oddziaływania linii 400 kV na środowisko: pas o szerokości 35 m od osi linii (łącznie pas o szerokości 70 m).
- Brak zapotrzebowania na: wodę, paliwa, surowce i energię (w tym energię elektryczną).
- Brak produkcji odpadów, ścieków i zanieczyszczeń, brak innych emisji niż hałas i pola elektromagnetyczne.

ELFEKO S.A.
Specjalista ds. Inwestycji
Anita Najaghor

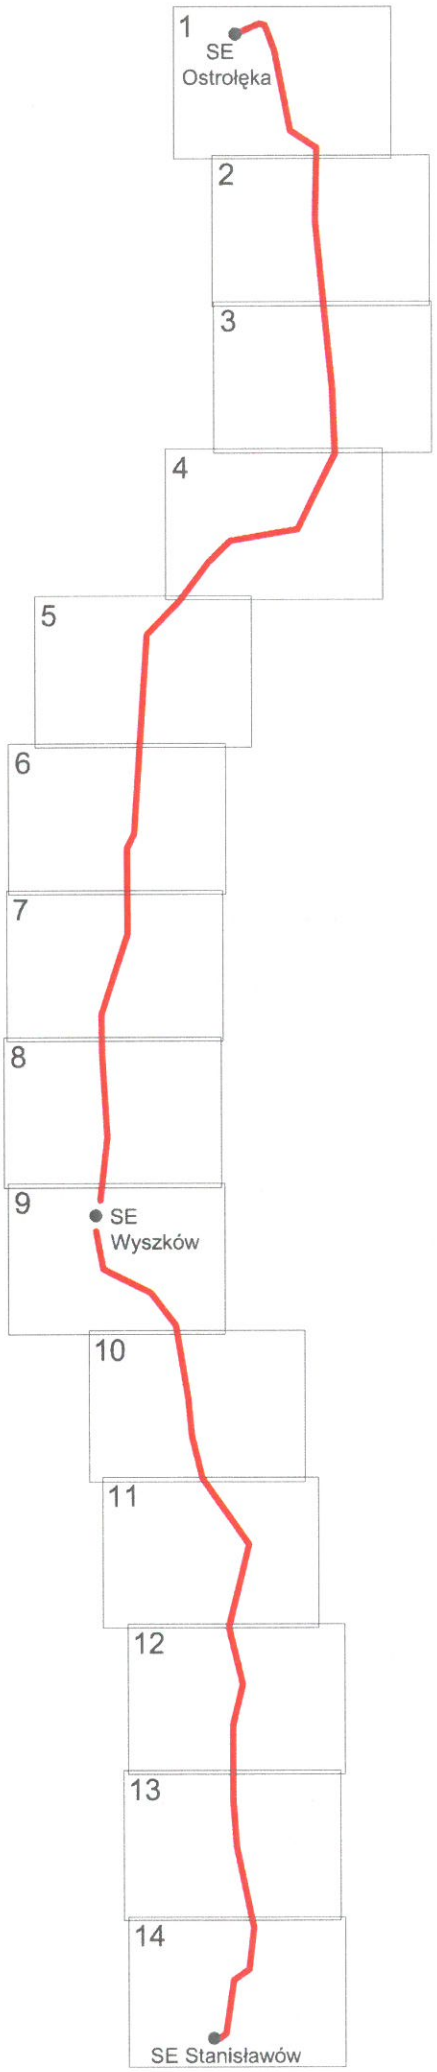

Trasa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka - Stanisławów - zestawienie map poglądowych prezentujących przebieg linii

Gminy położone na trasie linii 400 kV		
Powiat	Gmina	Nr mapy
m. Ostrołęka	m. Ostrołęka	1
ostrołęcki	Rzekuń	1, 2
	Troszyn	2, 3
	Czerwin	2, 3, 4
	Goworowo	4, 5, 6
ostrowski	Wąsewo	4
wyszkowski	Długosiodło	6, 7
	Brańszczyk	7, 8, 9
	Wyszków	9, 10
	Zabrodzie	10
wołomiński	Jadów	10, 11, 12
	Strachówka	12, 13
miński	Dobre	13, 14
	Stanisławów	13, 14