RG.6727.15.1.2019

FPP ENVIRO
ul. Gen. Władysława Andersa 5 lok. 201
15-124 Białystok
Tel.: + 48 662 025 199
Fax: +48 22 398 72 76
NIP: 543-18-06-101
www.fppenviro.pl

P. Jan Gotlu
04.06.2019
M. Pepłowski

Warszawa, 20-05-2019 r.

URZĄD GMINY ZABRODZIE
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
03-06-2019
Ilość zał. 2
Numer w rejestrze 3048/2019
Podpis

Pismo nr 227/2019

Urząd Gminy Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie

Dotyczy: budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowywaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach realizacji ww. projektu zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) w pasie 500 m od analizowanego odcinka położonego na terenie Państwa Gminy, przedstawionego na załączniku graficznym. Jeśli dla tego terenu istnieją obowiązujące MPZP to prosimy o ich udostępnienie w formie elektronicznej lub papierowej.

Równocześnie, zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799) w przypadku braku obowiązujących MPZP dla terenów faktycznie zagospodarowanych w tym pasie, zwracamy się z prośbą o dokonanie kwalifikacji terenów chronionych ze względu na hałas wraz z określeniem granic tych terenów. Zgodnie z ww. artykułem, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt.1 ww. ustawy, dokonuje właściwy organ na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego terenu oraz terenów sąsiednich. Kategorie terenów chronionych ze względu na hałas określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112):

Lp.	Rodzaj terenu	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]	
		Linie elektroenergetyczne	
		$L_{Aeq\,D}$ przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	$L_{Aeq\,N}$ przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
1	a) Strefa ochronna „A" uzdrowiska b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej c) Tereny zabudowy związanej ze stałym	45	40

FPP ENVIRO

ul. Gen. Władysława Andersa 5 lok. 201
15-124 Białystok
Tel.: + 48 662 025 199
Fax: +48 22 398 72 76
NIP: 543-18-06-101
www.fppenviro.pl

Lp.	Rodzaj terenu	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]	
		Linie elektroenergetyczne	
		$L_{Aeq\ D}$ przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	$L_{Aeq\ N}$ przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży[1)]		
2	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe c) Tereny mieszkaniowo-usługowe d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców[2)]	50	45

Ze względu na wiążące nas terminy wykonania opracowania bardzo prosimy o możliwie najszybsze przesłanie informacji. W przypadku dodatkowych pytań lub uzyskania informacji uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny.

Z poważaniem,

Agnieszka Kordecka

Załącznik:
1. Mapa z przebiegiem inwestycji

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Kordecka
Tel. 784 696 333
agnieszka.kordecka@fppenviro.pl

Legenda

- przebieg inwestycji
- Bufor 500m
- gminy
- powiaty

Tytuł projektu

BUDOWA LINII 400 KV OSTROŁĘKA – STANISŁAWÓW ORAZ ROZBUDOWA STACJI 400 KV STANISŁAWÓW I STACJI 400/220/110 KV OSTROŁĘKA (ETAP II)

FPP Enviro Sp. z o. o.
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel. +48 22 623 03 03, fax. +48 22 398 72 76
e-mail: fpp@fppenviro.pl

Nr ark. 14/22

0 250 500 1 000 m

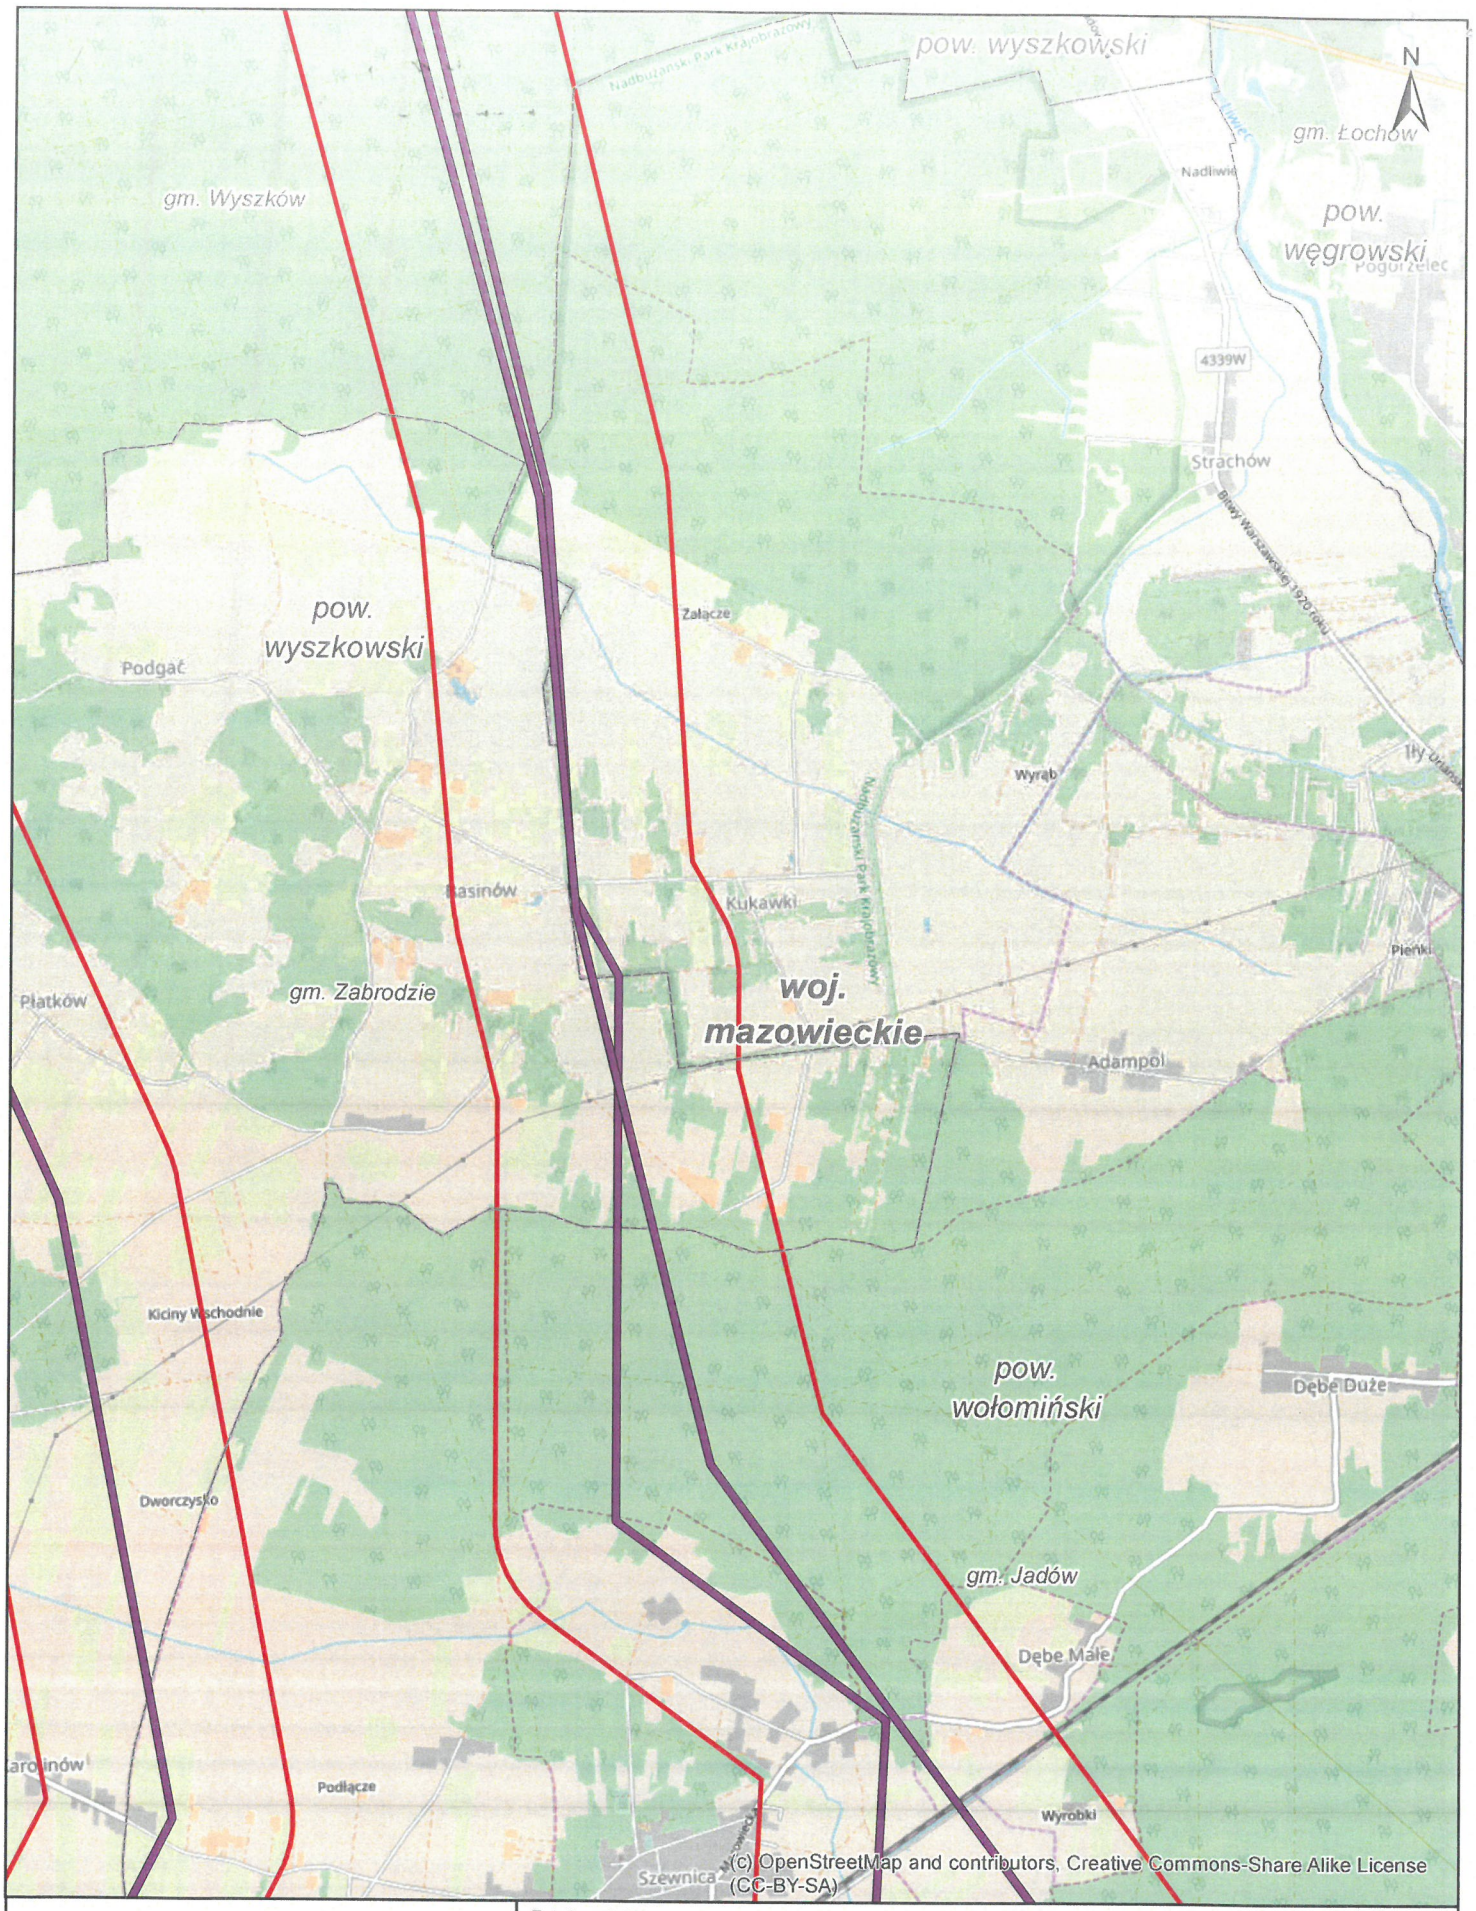

Legenda

- przebieg inwestycji
- Bufor 500m
- gminy
- powiaty

Tytuł projektu

BUDOWA LINII 400 KV OSTROŁĘKA – STANISŁAWÓW ORAZ ROZBUDOWA STACJI 400 KV STANISŁAWÓW I STACJI 400/220/110 KV OSTROŁĘKA (ETAP II)

FPP ENVIRO

FPP Enviro Sp. z o. o.
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel. +48 22 623 03 03, fax. +48 22 398 72 76
e-mail: fpp@fppenviro.pl

Nr ark. 15/22

0 250 500 1 000 m

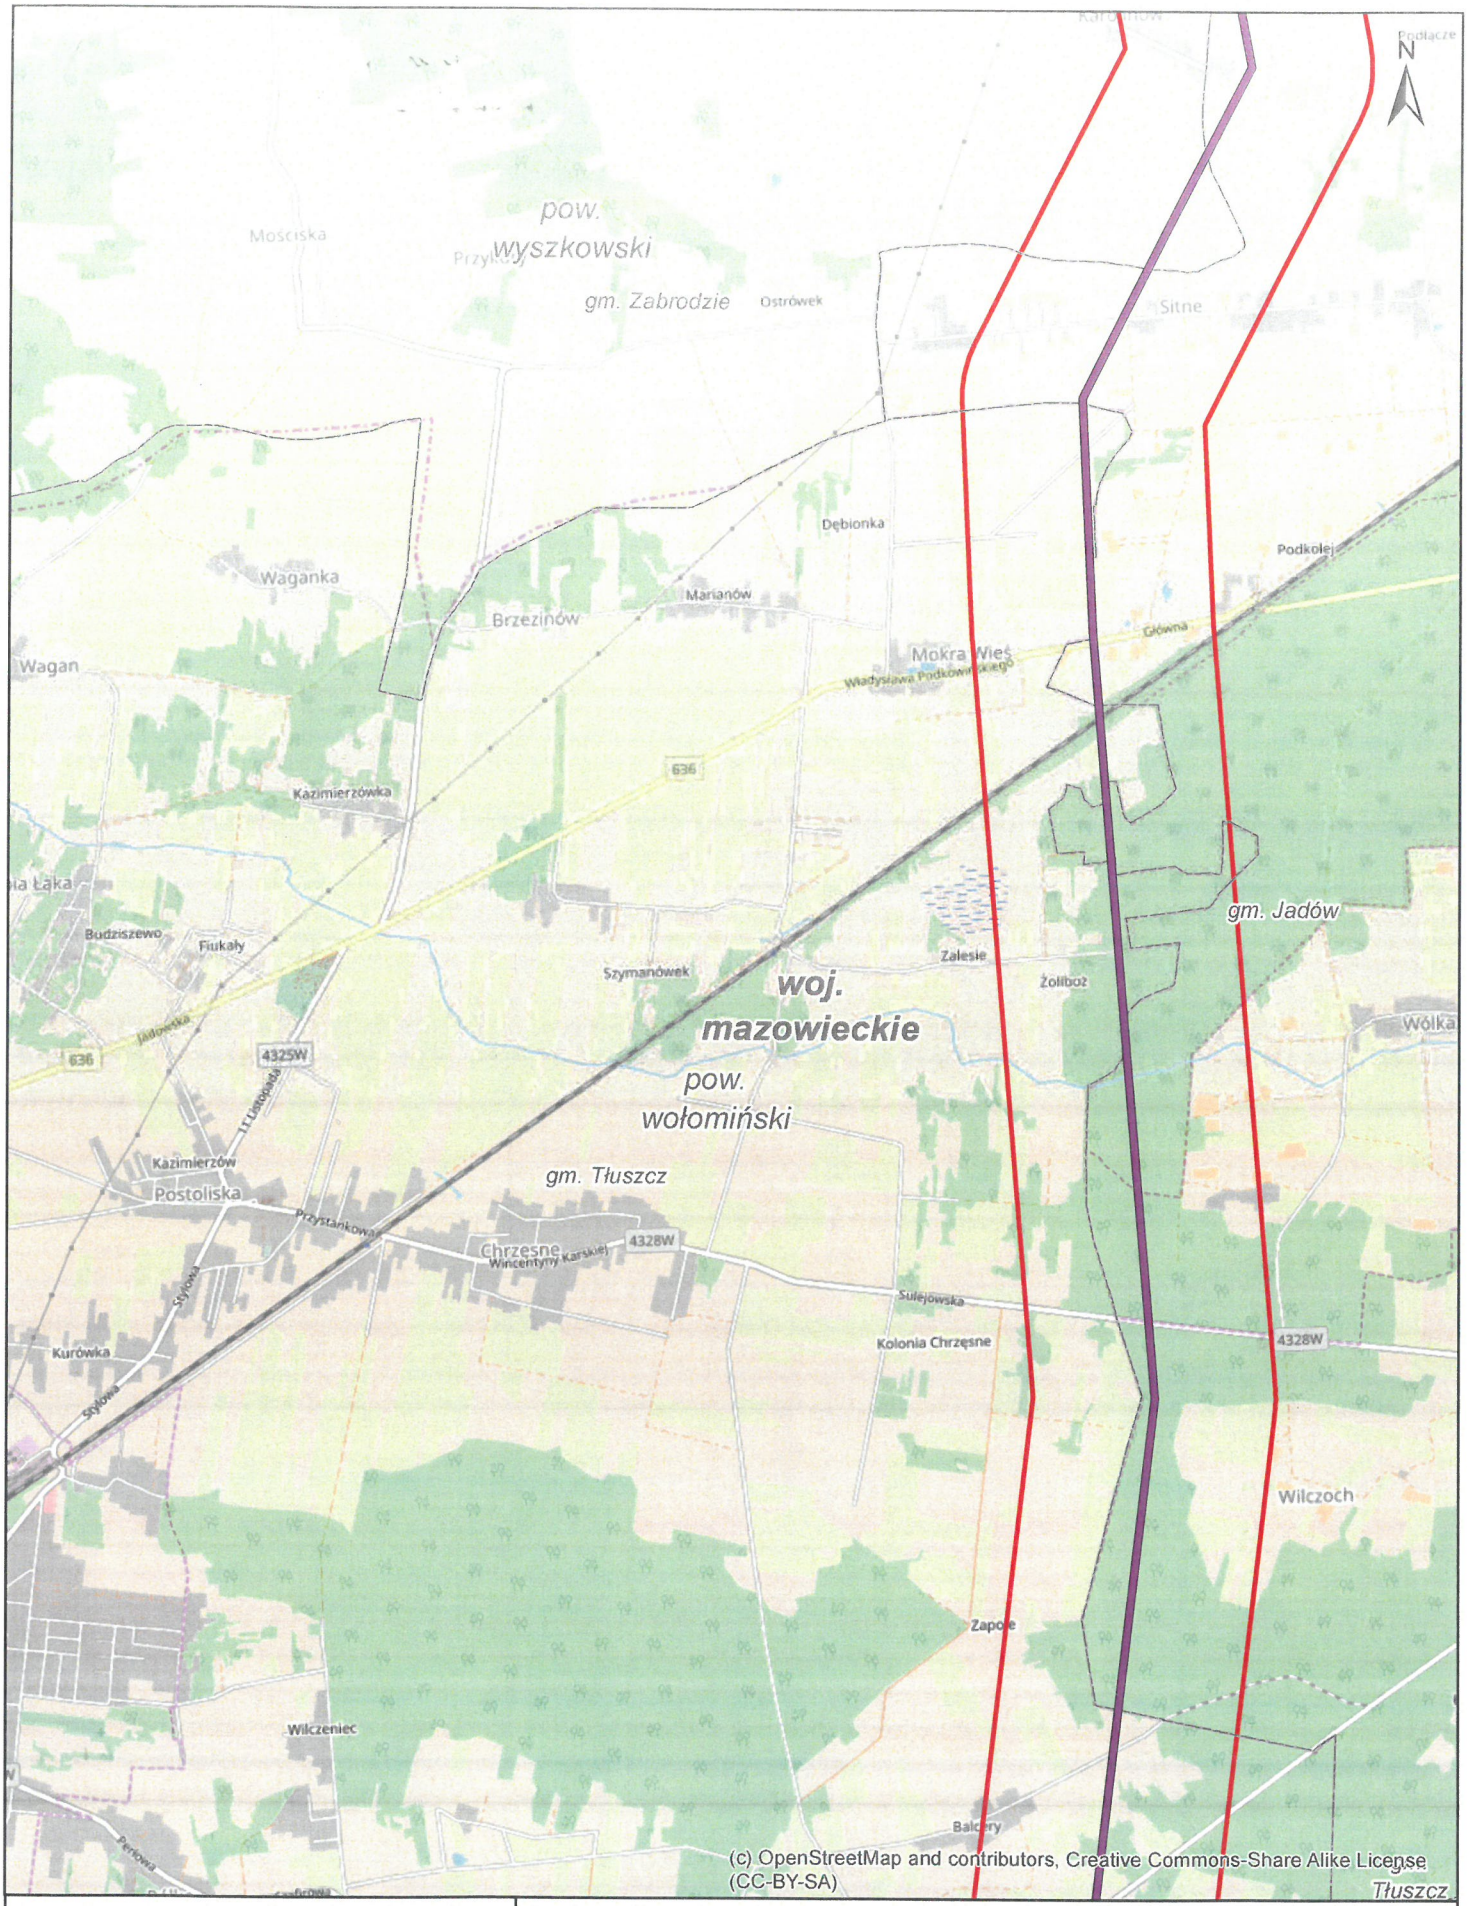

Legenda

- przebieg inwestycji
- Bufor 500m
- gminy
- powiaty

Tytuł projektu

BUDOWA LINII 400 KV OSTROŁĘKA – STANISŁAWÓW ORAZ ROZBUDOWA STACJI 400 KV STANISŁAWÓW I STACJI 400/220/110 KV OSTROŁĘKA (ETAP II)

FPP Enviro Sp. z o. o.
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel. +48 22 623 03 03, fax. +48 22 398 72 76
e-mail: fpp@fppenviro.pl

Nr ark. 16/22

0 250 500 1 000 m